

ДОГОВОР № 20
НА ПОСТАВКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Данный экземпляр просим
г. Алдан вернуть с Вашей печатью
и подписью в наш адрес:
Общество с ограниченной ответственностью «Ассоциация строителей Амуро-Якутской
магистральной» (ООО «Ассоциация АЯМ»), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
исполнительного директора Морякина Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и

01 января 2013 года

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице директора филиала Сахателеком ОАО «Ростелеком» Тулаганова Руслана Кучкаровича, действующего на основании Положения о филиале и Генеральной доверенности № 12-383 от 09.06.2012г., с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является подача Потребителю тепловой энергии и горячей воды через присоединенную сеть, осуществляемая Поставщиком, потребление и порядок оплаты Потребителем принятой тепловой энергии и горячей воды в соответствии с установленными настоящим Договором условиями и величинами, указанными в Приложениях № 1,2,3,4,5 в отопительный период с 01 января 2013г. по 31 декабря 2013г.

1.2. При выполнении настоящего Договора, а также по всем вопросам поставки тепловой энергии и горячей воды, потребление и порядок оплаты, не отраженным в настоящем Договоре, стороны руководствуются ГК РФ, нормативными актами Правительства РФ, Республики Саха (Якутия)..

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Подавать Потребителю через присоединенную сеть тепловую энергию и горячую воду в количестве и с тепловыми нагрузками согласно приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.2. Поддерживать температуру сетевой воды в подающем трубопроводе на границе эксплуатационной ответственности в соответствии с требованиями ГОСТа, СанПин, СНИП, иных нормативных документов, не допуская ее отклонения более чем на 3 градуса. Температура сетевой воды задается согласно прогнозу погоды на ближайшие 12 часов.

2.1.3. Разрабатывать и согласовывать с Потребителем графики ограничения и отключения при недостатке тепловой мощности источников тепла, пропускной способности тепловых сетей, а также при аварийных ситуациях.

2.1.4. Обеспечивать непрерывную подачу тепловой энергии и горячей воды, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

2.1.5. Производить по письменному заявлению Потребителя изменение частично договорных величин или отказ полностью от тепловой энергии (мощности) за месяц до начала изменения договорных величин или отказа от тепловой мощности.

2.1.6. За одни сутки, уведомить Потребителя о дне и часе ввода перерыва в подаче, прекращения или ограничения подачи тепловой энергии и горячей воды (мощности) в случаях, недостатка тепловой мощности источников тепла, пропускной способности тепловых сетей и сообщить предварительные сроки введенных мероприятий.

2.1.7. Производить с Потребителя сверку задолженности за потребленную тепловую энергию и горячую воду в пределах срока исковой давности, с соответствующим оформлением документа в установленном порядке.

2.2. Поставщик имеет право:

2.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением установленных в Договоре режимов потребления тепловой энергии и горячей воды, состоянием расчетного учета потребления тепловой энергии и горячей воды.

2.2.2. Вводить перерыв в подаче, прекратить или ограничить подачу тепловой энергии и горячей воды без согласования с Потребителем, но с соответствующим его предупреждением в случаях, когда удостоверенное органом государственного энергетического надзора неудовлетворительное состояние энергетических установок Потребителя угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан.

2.2.3. Вводить перерыв в подаче, прекратить или ограничить подачу тепловой энергии и горячей воды без согласования с Потребителем и без соответствующего его предупреждения в случае необходимости принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварии в работе системы теплоснабжения Поставщика с условием немедленного уведомления Потребителем об этом.

2.2.4. Вводить в установленном порядке графики ограничения потребления и отключения тепловой энергии и горячей воды при возникновении аварийного дефицита тепловой энергии, который может привести к созданию недопустимых условий работы теплового оборудования, источников тепла и тепловых сетей, нарушению устойчивого теплоснабжения, аварии и неорганизованному отключению Потребителей.

Поставщик

Потребитель

2.2.5. Отключить и опломбировать конкретные теплопотребляющие установки Потребителя без его согласия и предъявить к их владельцу претензии и санкции, установленные законодательством в случаях:

- снижения по вине Потребителя показателей качества тепловой энергии и теплоносителей до значений, нарушающих нормальное функционирование теплоустановок Поставщика и других Потребителей при подтверждении органами энергетического надзора влияние работы теплоустановок Потребителя на показатели качества;
- самовольного присоединения к его тепловым сетям теплопотребляющей установки;
- присоединение теплопотребляющих установок помимо приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;
- нарушение Потребителем своих обязательств по оплате поставленной тепловой энергии и горячей воды в сроки, установленные настоящим Договором.

2.2.6. Прекратить полностью или частично в одностороннем порядке подачу Потребителю тепловой энергии и горячей воды с предупреждением в сроки, установленные действующим законодательством, в случае нарушения со стороны Потребителя обязательств по оплате, поставленной тепловой энергии и горячей воды в сроки, установленные настоящим Договором.

2.2.7. Прекращать по согласованию с Потребителем подачу ему тепловой энергии и горячей воды для проведения внеплановых ремонтов оборудования и сетей.

2.2.8. Требовать возмещения Потребителем расходов, понесенных при изменении по просьбе Потребителя первоначально установленного ему Договором объема теплопотребления.

2.3 Потребитель обязуется:

2.3.1. Выполнять оперативно-диспетчерские указания Поставщика по режимам потребления тепловой энергии и горячей воды.

2.3.2. Вести учет тепловой энергии и горячей воды.

2.3.3. Оперативно сообщать Поставщику обо всех нарушениях и неисправностях в работе средств измерения на узлах коммерческого учета тепловой энергии и горячей воды.

2.3.4. Представлять Поставщику ежемесячно показания приборов учета за истекший расчетный период. Расчетным периодом является один месяц и устанавливается он с первого числа текущего месяца по последнее число текущего месяца.

Срок предоставления показаний приборов учета – до 10 числа следующего за расчетным периодом.

При задержке предоставления показаний приборов учета оплата производится согласно договорной нагрузке (без уведомления Потребителя), определенной в приложении № 1 к настоящему Договору.

2.3.5. Производить по требованию Поставщика сверку задолженности за потребленную тепловую энергию и горячую воду.

2.3.6. Соблюдать требования действующих нормативно-технических документов по охране тепловых сетей, обеспечивать сохранность установленных Поставщиком пломб, не допускать утечку и водоразбор сетевой воды сверх объемов, предусмотренных Договором.

2.3.7. Извещать Поставщика об отключении и ремонте тепловых сетей и теплопотребляющих установок Потребителя при их повреждении с указанием причин и времени отключения. Производить дренирование систем теплопотребления при аварийном прекращении циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения и отрицательной температуре наружного воздуха по согласованию с Поставщиком.

2.3.8. Включать системы теплопотребления или их отдельные части после планового (летнего) ремонта, а также новые объекты с разрешения Поставщика только при наличии акта готовности.

2.3.9. Выполнять мероприятия по подготовке системы теплопотребления и тепловой сети к работе в отопительный период с оформлением соответствующего акта готовности.

2.3.10. Потребитель обязан подготовить к отопительному периоду теплопотребляющие установки в соответствии с установленными правилами оценки готовности согласно гл.5, ст.20, п.6 ФЗ №190 от 27.07.2010г.

2.3.11. Обеспечивать допуск должностных лиц Поставщика с целью контроля режимов потребления тепловой энергии, теплоносителей и их количества.

2.3.12. Выполнять в течении 3-х дней требования Поставщика об устранении недостатков в эксплуатации средств измерения на коммерческих узлах учета тепловой энергии и теплоносителей.

2.3.13. Сообщать в 10-дневный срок Поставщику об изменениях банковских реквизитов, наименования Потребителя, ведомственной принадлежности и местонахождения организации.

В случае, если Потребитель, в реквизитах которого произошли изменения, в срок указанный выше, не направит другой стороне письменное уведомление о соответствующих изменениях, то направление корреспонденции по реквизитам, указанным ранее в настоящем Договоре, считается надлежащим уведомлением соответствующей Стороны.

2.3.14. Обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых Потребителем приборов и оборудования.

2.3.15. Обеспечить сохранность системы учета тепловой энергии, установленной в тепловых сетях Потребителя.

2.3.16. Оплачивать потребленную тепловую энергию и горячую воду за расчетный период (месяц) в установленный Договором срок в полном объеме и пени за просрочку платежей в порядке, указанном настоящим Договором.

2.3.17. Оплатить использованную тепловую энергию за весь период со дня начала ее фактического потребления в случае самовольного присоединения теплопотребляющей установки согласно гл.5,ст.22, п.7,8,9,10 ФЗ № 190 от 27.07.2010г.

2.3.18. Возмещать Поставщику ущерб, причиненный ему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

2.3.19. В условиях низких (критических) температур Потребитель должен самостоятельно принимать меры по предотвращению размораживания систем отопления, в том числе при ограничении или отключении систем теплоснабжения в случаях, оговоренных Договором.

2.4 Потребитель имеет право:

2.4.1. Вносить в течение действия Договора предложения по изменению договорных величин тепловой нагрузки (мощности), максимальных часовых расходов теплоносителей, потребления тепловой энергии и теплоносителей в порядке и в сроки, установленные Договором.

2.4.2. Требовать отключения своих тепловых сетей от сетей Поставщика для проведения неотложных работ с возмещением расходов для поддержания резервной мощности согласно ст.16, ФЗ № 190 от 27.07.2010г.

2.4.3. Обращаться к Поставщику за разъяснением вопросов, связанных с режимами отпуска тепловой энергии и теплоносителей, а также расчетов за них.

2.4.4. Заявлять Поставщику об ошибках в платежных документах и требовать их исправления в пределах срока исковой давности.

3. ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

3.1. Расчет оплаты производится по тарифам, утверждаемым Региональной Энергетической Комиссией.

3.2. Изменение тарифов в период действия Договора не требует его переоформления.

3.3. С момента введения в действие новых тарифов они становятся обязательными как для Поставщика, так и для Потребителя.

3.4. Общая стоимость плановой тепловой энергии по настоящему Договору определена приложением № 2.

4. УЧЕТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Учет количества и качества тепловой энергии и горячей воды, подаваемой Потребителю, и расчеты между ним и Поставщиком ведутся в точках учета обеими сторонами по показаниям приборов учета согласно правил ПУТЭиТ.

В случае отсутствия приборов учета расчет производится по нормативам потребления.

4.2. В случае установки приборов учета не на границе балансовой принадлежности потери тепловой энергии в тепловых сетях от границы балансовой принадлежности до места установки расчетных приборов учета относятся на владельца сетей.

4.3. Порядок уведомления Потребителя о потребленной им тепловой энергии и горячей воды, передачи Потребителем показаний расчетных приборов учета определяется в соответствии с Договором.

4.4. При выходе из строя расчетных приборов учета в соответствии с порядком, оговоренным настоящим Договором, расчет за истекший расчетный период ведется по действующим нормативам потребления соответствующего периода.

4.5. Оплата за потребленную тепловую энергию и горячую воду за расчетный период производится платежными поручениями на расчетный счет или в кассу Поставщика.

4.6. Оплата за потребление тепловой энергии и горячей воды производится авансовым платежом по Счету или по настоящему Договору в размере договорного объема согласно Приложению № 2 в срок до 10 числа текущего месяца.

4.7. Окончательный расчет за потребленную тепловую энергию и горячую воду производится Потребителем с учетом авансового платежа и фактического потребления в срок до 10 числа месяца следующим за расчетным.

Переплата платежа за фактическое потребление засчитывается в счет оплаты авансового платежа следующего месяца.

Фактическое потребление тепловой энергии и горячей воды в расчетном периоде определяется на основании выставленной счет-фактуры по показаниям приборов учета, а при их отсутствии – по договорным нагрузкам.

В случае не предоставления показаний приборов учета, либо при отсутствии приборов учета выставляется договорная нагрузка.

4.8. Обязательства Потребителя по оплате поставляемой тепловой энергии и горячей воды считаются исполненными по мере поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Поставщика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. При неоплате (полностью или частично) в установленный Договором срок за поставленную тепловую энергию и горячую воду, Поставщик, начиная со дня следующего за днем оплаты, начисляет пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Поставщик

Потребитель

5.2. Потребитель оплачивает Поставщику штраф в размере 20 000 тысяч рублей на основании двухстороннего акта в случаях:

- самовольного подключения к тепловым сетям теплоиспользующих установок и использования в сетях циркуляционных насосов;
- при самовольном водоразборе и не устранении утечки сетевой воды согласно предписанию Поставщика;
- запуск системы отопления в новом отопительном сезоне при отсутствии паспорта готовности на момент официального начала отопительного сезона.

Отказ от подписи в актах не освобождает Потребителя от ответственности и оплаты в установленном порядке.

5.3. Поставщик вправе, на основании действия ст.ст.486, 546 Гражданского кодекса РФ прекратить или (и) ограничить подачу тепловой энергии и горячей воды при неоднократном нарушении Потребителем сроков оплаты (неоплата за два расчетных периода, установленных настоящим Договором) поставленной тепловой энергии и горячей воды. Ограничение и (или) прекращения подачи тепловой энергии и горячей воды осуществляется в последовательности, определенной действующим законодательством.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров Сторон, а в случае не достижения сторонами соглашения – в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).

6.2 Поставщик вправе уступить право требования суммы задолженности Потребителя для последующего обращения в Алданский районный суд Республики Саха (Якутия).

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Уполномоченными должностными лицами Сторон, ответственными за исполнение условий настоящего Договора, являются :

от Поставщика **Мисюра Михаил Петрович** тел (41145) 352-75, (41145) 374-06

от Потребителя Анисимова Татьяна Егоровна - 40-75-41, гр. 42-22-51

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до даты окончания отопительного сезона, определенной в п. 1.1. настоящего Договора.

По истечении указанной даты Договор считается расторгнутым.

Истечение срока действия настоящего Договора не прекращает обязательств Потребителя по погашению задолженности (при наличии таковой), за поставленную Поставщиком тепловую энергию и горячую воду.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору определяются письменным соглашением сторон.

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Поставщика, а другой у Потребителя.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК

ООО «Ассоциация АЯМ»

678901, Республика Саха (Якутия)

г.Алдан, ул.Космачева, 3а

ИНН 1402045638, КПП 140201001

р/сч 40702810000000000033

в АБ «Алданзолотобанк» ОАО г.Алдан

БИК 049853792

к/сч 30101810800000000792

факс/тел. 8(41145) 35-2-75

atd@aldan.sakha.ru

**Исполнительный директор
ООО «Ассоциация АЯМ»**

А.Г.Морякин

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ОАО «Ростелеком»

Юридический адрес: 191002

г. Санкт-Петербург, ул.Достоевского, 15

Почтовый адрес: 677000, РС(Я),

г. Якутск, ул.Курашова, 22,

Платежные реквизиты:

Макрорегиональный филиал

«Дальний Восток» ОАО «Ростелеком»

ИНН 7707049388, КПП 253643001

р/сч 40702810900310010092

в Приморском филиале ОАО «АКБ «Связь-банк»

к/сч 30101810500000000870

БИК 040502870, тел/факс (4112) 422-251, 407-542

Директор филиала Сахателеком

ОАО «Ростелеком»

Р.К.Тулаганов

Расчет

потребного количества теплотенергии и горячей воды от
котельной №1 ООО "Ассоциация АЯМ" по объектам ОАО "Ростелеком", г.Алдан, ул. 2 квартал, 3
на отопительный сезон 2013 г.

№	Объекты	Адрес	Объем по наружн. обмеру, м3	Температ. воздуха внутри помещ., t _{вн.} , °C	Уд-ая отоп. хар-ка q, ккал/ (м ³ ·ч·°C)	24*266* (t _{вн.} -t _{ср.от.})* *1,1*10 ⁻⁶	Т/энергия на отопление Гкал/год	Годовой расход горячей воды, м3	Т/энергия на нужды горячего водоснабж. Гкал/год	Потери тепла в т/сетях, Гкал/год	Всего т/энергия Гкал/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Административно- производ. здание	г. Алдан ул. 2 квартал, 3	5370	18	0,412	0,198542	439,26	5л*25чел*247рд* *10 ⁻³ =30,88м ³	1,54	9,80	450,60
2	Потери в т/с от ТП 54 до Т61	г.Алдан, ул.10 лет Якутии, 33								22,29	22,29
3	Здание моторного цеха литер "Г"	"	662	15	0,762	0,179390	90,49			9,07	99,56
4	Здание сварочного цеха литер "В" в т.ч. склад	"	520		0,803		68,43	74,10 м3	3,71	6,86	79,00
	Бытовки (раздевалки с душев)	"	353	10	0,803	0,147470	41,80	Бытовки 5л*6чел*247дн *10 ⁻³ =7,41 м3	0,37	4,19	45,99
5	Гараж, литер "Б"	"	167	18	0,803	0,198542	26,63	Душевые 270л/см*247дн *10 ⁻³ =66,69 м3		2,67	32,82
6	Гараж, литер "А"	"	1977	10	0,548	0,147470	159,77		3,34	16,03	175,80
			1937	10	0,552	0,147470	157,97			37,90	195,87
	Итого		10466				915,92	104,98	5,25	101,95	1023,12

Потери тепла в надземных тепловых сетях :

- 1 Администрат. производ. здание Потери тепла в надземных тепловых сетях протяженностью 25м, диам. 76мм : 1,20 * 24час * 266дн * 25м * 50ккал(м.ч) * 1,021 * 10-6 = 9,80 Гкал.
- 2 ТП 54-Т61 Потери тепла в надземных тепловых сетях протяженностью 50м, диам. 89мм : 1,20 * 24час * 266дн * 50м * 57ккал(м.ч) * 1,021 * 10-6 = 22,29 Гкал.
- 3 Гараж, литер "А" Потери тепла в надземных тепловых сетях протяженностью 85м, диам. 89мм : 1,20 * 24час * 266дн * 85м * 57ккал(м.ч) * 1,021 * 10-6 = 37,90 Гкал.
- 4 Моторный, свароч. цеха, гараж, лит."Б" Потери тепла в надземных тепловых сетях протяженностью 62м, диам. 89мм : 1,20 * 24час * 266дн * 62м * 57ккал(м.ч) * 1,021 * 10-6 = 27,64 Гкал.
- Потери тепла в надземных тепловых сетях протяженностью 12м, диам. 57мм : 1,20 * 24час * 266дн * 12м * 46ккал(м.ч) * 1,021 * 10-6 = 4,32 Гкал.

Основание:

1. Нормы расхода топливно-энергетических ресурсов на выработку тепловой энергии, утвержденные ПП РС (Я), № 433 от 14.07.2005г.
2. Нормирование расхода тепла и топлива на отопление и горячее водоснабжение зданий в РС (Я), именуемое в дальнейшем РМ-1
3. Нормативы водопотребления с 01.08.2006 г., утвержденные постановлением Правительства РС (Я) от 31.08.2006 г.за № 387
4. Исходные данные, предоставленные ОАО "Ростелеком".



Поставщик
Исполнительный директор
ООО "Ассоциация АЯМ"

Морякин А.Г.

Потребитель
Директор филиала Сахателеком
ОАО "Ростелеком"

Тулаганов Р.К.

В период с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.	Тариф на т/э	<u>1975,6</u> руб/м3
	Тариф на ГВС	<u>135,76</u> руб/м3
	НДС	18 %

Месяц	Отопление с потерями в т/сетях					Горячее водоснабжение				Всего, руб	Всего с НДС, руб.
	Отопление, Гкал	Потери, Гкал	Итого, Гкал	Тариф, руб	Сумма, руб	Объем, Гкал	Объем, м3	Тариф, руб	Сумма, руб		
Январь	90,72	3,70	94,42	1756,1	165810,96	0,41	8,23	118,66	976,57	166787,53	196809,29
Февраль	75,42	3,08	78,50	1756,1	137853,85	0,41	8,23	118,66	976,57	138830,42	163819,90
Март	68,32	2,78	71,10	1756,1	124858,71	0,41	8,23	118,66	976,57	125835,28	148485,63
Апрель	47,55	1,94	49,49	1756,1	86909,39	0,41	8,23	118,66	976,57	87885,96	103705,43
Май	31,70	1,29	32,99	1756,1	57933,74	0,41	8,23	118,66	976,57	58910,31	69514,17
Июнь											
Июль											
Август											
Сентябрь	22,95	0,94	23,89	1975,6	47197,08	0,41	8,23	135,76	1117,30	48314,39	57010,98
Октябрь	49,19	2,01	51,20	1975,6	101150,72	0,41	8,23	135,76	1117,30	102268,02	120676,27
Ноябрь	73,23	2,98	76,21	1975,6	150560,48	0,41	8,23	135,76	1117,30	151677,78	178979,78
Декабрь	87,44	3,57	91,01	1975,6	179799,36	0,43	8,26	135,76	1121,38	180920,73	213486,47
	546,52	22,29	568,81		1052074,29	3,71	74,10		9356,15	1061430,44	1252487,92

Морякин А.Г. Тулаганов Р.К.


Потребитель
Директор фил
ОАО "Ростеле

ОАО "Ростелеком", г.Алдан, ул.2 квартал, 3

В период с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.	Тариф на м/э	1756,1 руб/Гкал
	Тариф на ГВС	<u>118,66 руб/м3</u>
В период с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.	Тариф на м/э	1975,6 руб/м3
	Тариф на ГВС	<u>135,76 руб/м3</u>
	НДС	18 %

Потребитель
Директор филиала Сахателеком
ОАО "Ростелеком"
Тулаганов Р.К.

Месяц	Отопление с потерями в т/сетях					Горячее водоснабжение				Всего, руб	Всего с НДС, руб.
	Отопление, Гкал	Потери, Гкал	Итого, Гкал	Тариф, руб	Сумма, руб	Объем, Гкал	Объем, м3	Тариф, руб	Сумма, руб		
Январь	72,92	1,63	74,55	1756,1	130917,26	0,17	3,43	118,66	407,00	131324,26	154962,63
Февраль	60,62	1,35	61,97	1756,1	108925,52	0,17	3,43	118,66	407,00	109232,52	128894,37
Март	54,91	1,23	56,14	1756,1	98587,45	0,17	3,43	118,66	407,00	98994,46	116813,46
Апрель	38,21	0,85	39,06	1756,1	68593,27	0,17	3,43	118,66	407,00	69000,27	81420,32
Май	25,48	0,57	26,05	1756,1	45746,41	0,17	3,43	118,66	407,00	46153,41	54461,02
Июнь											
Июль											
Август											
Сентябрь	18,45	0,41	18,86	1975,6	37259,82	0,17	3,43	135,76	465,66	37725,47	44516,06
Октябрь	39,53	0,88	40,41	1975,6	79834,00	0,17	3,43	135,76	465,66	80299,65	94753,59
Ноябрь	58,86	1,31	60,17	1975,6	118871,85	0,17	3,43	135,76	465,66	119337,51	140818,26
Декабрь	70,28	1,57	71,85	1975,6	141946,86	0,18	3,44	135,76	467,01	142413,87	168048,37
	439,26	9,80	449,06		830582,42	1,54	30,88		3899,00	834481,42	984688,08

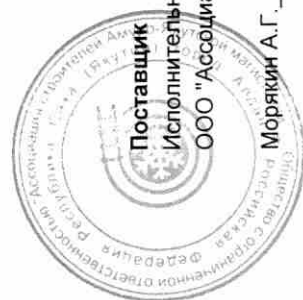

А К Т

об установлении границ балансовой принадлежности
и эксплуатационной ответственности сторон

г. Алдан


01.01.2013г.

Границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон между **ООО «Ассоциацией АЯМ»** и **ОАО «Ростелеком»** по адресу: г.Алдан, ул.2-й Квартал 3., считать:

тепловой пункт ТП79 – наружный фланец задвижки, указанный на схеме условной линией А-А.

Длина надземной т/сети от **ТП79** до административно-производственного здания составляет **25 м**, трубы теплоснабжения, **Ø76мм**.

СХЕМА

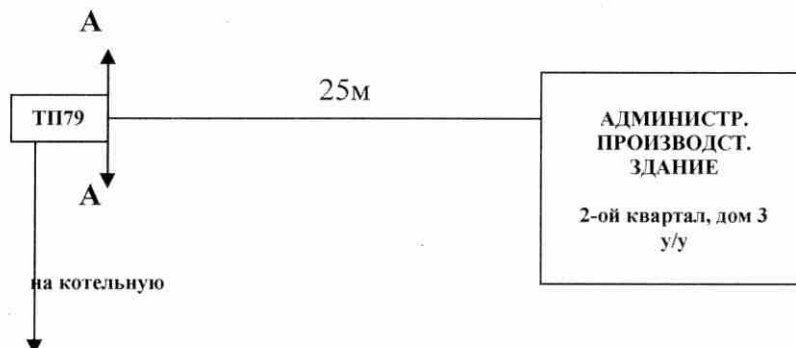

Исполнительный директор
ООО «Ассоциации АЯМ»

Директор филиала Сахателеком
ОАО «Ростелеком»



Морякин А.Г.

Тулаганов Р.К.

А К Т

об установлении границ балансовой принадлежности
и эксплуатационной ответственности сторон


г.Алдан

01.01.2013г.

Границей раздела балансовой принадлежности т/сетей и эксплуатационной ответственности сторон между **ООО «Ассоциацией АЯМ»** и филиалом **«Сахателеком»** **ОАО «Дальсвязь»** по адресу: **г.Алдан, ул.10 лет Якутии, 33**, считать:

ТП54 – наружный фланец задвижки, указанный на схеме условной точкой **А**.

Длина надземной т/сети от **ТП54** до **Т61** – **50м**. Длина т/сети от **Т61** до здания гаража (литер **А**) – **85м**. Длина т/сети от **Т61** до здания гаража (литер **Б**) – **30м**. Длина т/сети от здания гаража (литер **Б**) до сварочного цеха (литер **В**) – **32м**. Трубы отопления $\varnothing 89\text{мм}$. Длина т/сети от сварочного цеха (литер **В**) до моторного цеха (литер **Г**) – **12м**, трубы отопления $\varnothing 57\text{мм}$.

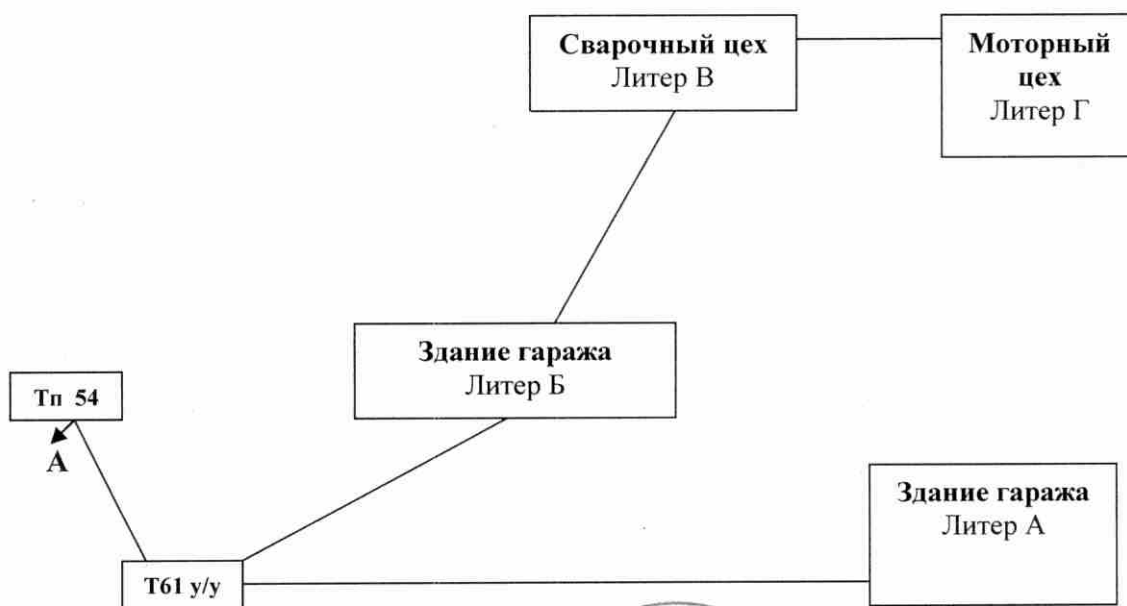

Исполнительный директор
ООО «Ассоциации АЯМ»

Директор филиала «Сахателеком»
ОАО «Ростелеком»



Морякин А.Г.

Тулаганов Р.К.