

**Договорные объемы потребления тепловой энергии на 2 014 год  
ОАО "Ростелеком"**

**Приложение № 1  
к Договору №00130  
от 2014 г.**

| Наименование<br>№ п/п<br>объект / Адрес                                                                                  | Год        | Январь   | Февраль  | Март     | 1 квартал | Апрель   | Май      | Июнь     | 2 квартал | Июль     | Август   | Сентябрь | 3 квартал | Октябрь  | Ноябрь   | Декабрь  | 4 квартал |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| 1                                                                                                                        | 2          | 3        | 4        | 5        | 6         | 7        | 8        | 9        | 10        | 11       | 12       | 13       | 14        | 15       | 16       | 17       | 18        | 19       |
| Административное здание Усть-Мая (67820) Респ Саха Якутия, у Усть-Майский, прт Усть-Мая, ул Горького, дом № 42а)<br>Иван | 21 9342    | 44 3993  | 55 2133  | 28 8558  | 103 2728  | 17 8106  | 7 2808   |          |           | 25 0914  |          |          | 6 2437    | 6 2417   | 18 8315  | 31 8017  | 41 6933   | 92 2082  |
| Тепло-р/б без НДС                                                                                                        |            |          |          |          |           |          |          |          |           |          |          |          |           |          |          |          |           |          |
| Сумма р/б с НДС                                                                                                          | 887 192 05 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65  | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65  | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65  | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65  | 3 115 65 |
| АТС Энергоснаб (67820) Респ Саха Якутия, у Усть-Майский, прт Усть-Мая, ул Давыдова, дом № 31)<br>Иван                    | 43 9358    | 8 2435   | 6 4895   | 5 3498   | 20 0828   | 3 2511   | 1 7503   | 0 0655   | 0 0655    | 5 0879   |          |          | 1 5983    | 1 5983   | 3 4442   | 5 9149   | 7 7177    | 17 1588  |
| Тепло-р/б без НДС                                                                                                        |            |          |          |          |           |          |          |          |           |          |          |          |           |          |          |          |           |          |
| Сумма р/б с НДС                                                                                                          | 167 784 39 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65  | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65  | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65  | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65  | 3 115 65 |
| АТС Копыль (67854) Респ Саха Якутия, у Усть-Майский, с Копыль, ул Адамова, дом № 18)<br>Иван                             | 31 5745    | 7 2666   | 5 8233   | 4 5933   | 17 8032   | 2 8563   | 1 1178   |          |           | 3 9691   |          |          | 0 9587    | 0 9587   | 3 074    | 5 2166   | 6 9099    | 15 1635  |
| Тепло-р/б без НДС                                                                                                        |            |          |          |          |           |          |          |          |           |          |          |          |           |          |          |          |           |          |
| Сумма р/б с НДС                                                                                                          | 145 253 81 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65  | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65  | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65  | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65  | 3 115 65 |
| АТС Петропавловск (67803) Респ Саха Якутия, у Усть-Майский, с Петропавловск, ул Обединенный, дом № 17)<br>Иван           | 31 2287    | 6 4459   | 5 0955   | 4 1068   | 13 5483   | 2 4993   | 0 9728   |          |           | 3 4731   |          |          | 0 8369    | 0 8369   | 2 9461   | 4 5186   | 6 0437    | 13 2594  |
| Тепло-р/б без НДС                                                                                                        |            |          |          |          |           |          |          |          |           |          |          |          |           |          |          |          |           |          |
| Сумма р/б с НДС                                                                                                          | 127 100 93 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65  | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65  | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65  | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65  | 3 115 65 |
| АТС Сомненский (67835) Респ Саха Якутия, у Усть-Майский, прт Сомненский, ул Сомненский, дом № 11)<br>Иван                | 103 1760   | 21 5315  | 16 4251  | 12 1435  | 48 1001   | 7 3797   | 3 9731   | 0 1964   | 11 5492   |          |          |          | 3 4721    | 3 4721   | 3 4721   | 3 4721   | 3 4721    | 3 4721   |
| Тепло-р/б без НДС                                                                                                        |            |          |          |          |           |          |          |          |           |          |          |          |           |          |          |          |           |          |
| Сумма р/б с НДС                                                                                                          | 394 294 99 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65  | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65  | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65  | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65  | 3 115 65 |
| АТС Эдарианск (67823) Респ Саха Якутия, у Усть-Майский, прт Эдарианск, ул Адамова, дом № 65)<br>Иван                     | 71 9483    | 13 9549  | 11 2393  | 8 8971   | 33 9012   | 5 4146   | 2 1096   |          |           | 7 5242   |          |          | 3 4721    | 3 4721   | 3 4721   | 3 4721   | 3 4721    | 3 4721   |
| Тепло-р/б без НДС                                                                                                        |            |          |          |          |           |          |          |          |           |          |          |          |           |          |          |          |           |          |
| Сумма р/б с НДС                                                                                                          | 273 337 81 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65  | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65  | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65  | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65  | 3 115 65 |
| Город Усть-Мая (67820) Респ Саха Якутия, у Усть-Майский, прт Усть-Мая, ул Горького, дом № 42)<br>Иван                    | 200 5284   | 38 9356  | 30 7753  | 24 8666  | 94 5219   | 15 0968  | 5 982    |          |           | 20 3788  |          |          | 4 9807    | 4 9807   | 15 9586  | 27 5558  | 36 5058   | 80 147   |
| Тепло-р/б без НДС                                                                                                        |            |          |          |          |           |          |          |          |           |          |          |          |           |          |          |          |           |          |
| Сумма р/б с НДС                                                                                                          | 767 383 36 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65  | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65  | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65  | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65 | 3 115 65  | 3 115 65 |

Теплоснабжающая организация:

(Атласова З.Е.)



Потребитель:

(Семенов А.В.)

М.П.

| Наименование<br>Итого объектов/ Адрес                                                                    | Год                | Решение   | договор    | Матр       | 1 квартал    | Апрель     | Май       | Июнь     | 2 квартал  | Июль      | Август   | Сентябрь  | 3 квартал | Октябрь    | Ноябрь     | Декабрь    | 4 квартал    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------------|-----------|
| 1                                                                                                        | 2                  | 3         | 4          | 5          | 6            | 7          | 8         | 9        | 10         | 11        | 12       | 13        | 14        | 15         | 16         | 17         | 18           | 19        |
| Город Златоуст (67823), Респ Саха Якутия, ул. Усть-Майский, пгт Златоуст, ул. Подковы, дом № 42)         | 16.3930            | 3.4995    | 2.786      | 2.0369     | 8.2414       | 1.0496     | 0.2159    |          | 1.2655     |           |          | 0.1639    | 0.1639    | 1.1293     | 2.3498     | 3.2472     | 6.7203       |           |
| 8                                                                                                        | Тариф: грб без НДС | 3.115.65  | 3.115.65   | 3.115.65   | 3.115.65     | 3.115.65   | 3.115.65  | 3.115.65 | 3.115.65   | 4.832.57  | 3.412.21 | 3.412.21  | 3.412.21  | 667.89     | 4.526.69   | 9.467.23   | 13.074.55    | 27.098.67 |
| Сумма, грб, с НДС                                                                                        | 62.672.06          | 12.882.12 | 9.948.52   | 7.485.6    | 30.299.24    | 3.688.62   | 793.75    |          |            |           |          |           |           |            |            |            |              |           |
| Договорная Усть-Май (67823), Респ Саха Якутия, ул. Усть-Майский, пгт Златоуст, ул. Подковы, дом № 42)    | 11.3006            | 2.2644    | 1.7788     | 1.4001     | 5.4413       | 0.8099     | 0.2778    |          | 1.0827     |           |          | 0.2292    | 0.2292    | 0.9604     | 1.5782     | 2.1156     | 4.5944       |           |
| 9                                                                                                        | Тариф: грб без НДС | 3.115.65  | 3.115.65   | 3.115.65   | 3.115.65     | 3.115.65   | 3.115.65  | 3.115.65 | 3.115.65   | 3.984.51  | 3.412.21 | 3.412.21  | 3.412.21  | 906.79     | 3.464.32   | 6.354.48   | 8.519.07     | 16.337.87 |
| Сумма, грб, с НДС                                                                                        | 43.229.89          | 8.324.99  | 6.532.35   | 5.147.42   | 20.004.76    | 2.977.57   | 1.002.34  |          | 3.984.51   |           |          |           |           |            |            |            |              |           |
| Договорная Златоуст (67823), Респ Саха Якутия, ул. Усть-Майский, пгт Златоуст, ул. Ангарская, дом № 63а) | 8.7951             | 1.7531    | 1.3795     | 1.0839     | 4.2126       | 0.627      | 0.2112    |          | 0.8382     |           |          | 0.1784    | 0.1784    | 0.6961     | 1.2218     | 1.6208     | 3.5259       |           |
| 10                                                                                                       | Тариф: грб без НДС | 3.115.65  | 3.115.65   | 3.115.65   | 3.115.65     | 3.115.65   | 3.115.65  | 3.115.65 | 3.115.65   | 3.081.51  | 3.412.21 | 3.412.21  | 3.412.21  | 718.31     | 2.981.99   | 4.919.47   | 6.595.26     | 14.196.72 |
| Сумма, грб, с НДС                                                                                        | 33.484.12          | 6.443.21  | 5.057.35   | 3.984.97   | 15.487.48    | 2.305.14   | 778.47    |          | 3.081.51   |           |          |           |           |            |            |            |              |           |
| Договорная Златоуст (67823), Респ Саха Якутия, ул. Усть-Майский, пгт Златоуст, ул. Советская, дом № 11)  | 29.3500            | 6.125     | 4.3879     | 3.4544     | 13.9673      | 2.0593     | 1.1302    |          | 0.0568     | 1.2854    |          | 1.032     | 1.032     | 2.2239     | 3.8193     | 5.0221     | 11.0653      |           |
| 11                                                                                                       | Тариф: грб без НДС | 3.115.65  | 3.115.65   | 3.115.65   | 3.115.65     | 3.115.65   | 3.115.65  | 3.115.65 | 3.115.65   | 12.073.66 | 3.412.21 | 3.412.21  | 3.412.21  | 4.155.25   | 8.954.33   | 15.378.06  | 20.221.02    | 44.550.41 |
| Сумма, грб, с НДС                                                                                        | 112.137.64         | 22.518.35 | 16.131.97  | 12.059.89  | 51.350.32    | 7.718.01   | 4.155.14  |          | 12.073.66  |           |          |           |           |            |            |            |              |           |
| Итого:                                                                                                   | 784.6378           | 154.4295  | 120.1192   | 96.6332    | 371.273      | 58.9942    | 24.9176   | 0.3388   | 44.435     |           |          | 21.667    | 21.667    | 82.3548    | 107.4983   | 141.659    | 311.5321     |           |
| Сумма (грб, с НДС)                                                                                       | 3.016.907.03       | 568.115.3 | 441.598.64 | 385.205.09 | 1.364.972.53 | 218.523.67 | 51.598.97 | 1.245.58 | 309.358.12 |           |          | 87.240.17 | 87.240.17 | 251.065.65 | 432.632.07 | 570.537.96 | 1.254.415.83 |           |

Потребитель:

(Семенов А.В.)

М.П.

Теплоснабжающая организация:

(Атласова З.Е.)



**ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК**  
работы теплоисточников ОАО "Теплоэнергосервис"  
на отопительный сезон 2013 - 2014гг.  
Источник п. Петропавловск Кот МКУ  
График 85-0-65 град.

| Тнар.воз. | T1   | T2   | Тнар.воз. | T1   | T2   |
|-----------|------|------|-----------|------|------|
| 10        |      |      | -23       | 61,4 | 49,8 |
| 9         |      |      | -24       | 62,2 | 50,3 |
| 8         | 34,5 | 31,2 | -25       | 63,0 | 50,9 |
| 7         | 35,4 | 31,9 | -26       | 63,8 | 51,4 |
| 6         | 36,4 | 32,6 | -27       | 64,6 | 51,9 |
| 5         | 37,4 | 33,3 | -28       | 65,4 | 52,4 |
| 4         | 38,3 | 34,0 | -29       | 66,2 | 52,9 |
| 3         | 39,3 | 34,7 | -30       | 67,0 | 53,4 |
| 2         | 40,2 | 35,3 | -31       | 67,7 | 53,9 |
| 1         | 41,1 | 36,0 | -32       | 68,5 | 54,4 |
| 0         | 42,0 | 36,6 | -33       | 69,3 | 54,9 |
| -1        | 42,9 | 37,2 | -34       | 70,0 | 55,4 |
| -2        | 43,8 | 37,9 | -35       | 70,8 | 55,9 |
| -3        | 44,7 | 38,5 | -36       | 71,6 | 56,4 |
| -4        | 45,6 | 39,1 | -37       | 72,3 | 56,9 |
| -5        | 46,5 | 39,7 | -38       | 73,1 | 57,4 |
| -6        | 47,3 | 40,3 | -39       | 73,9 | 57,9 |
| -7        | 48,2 | 40,9 | -40       | 74,6 | 58,4 |
| -8        | 49,1 | 41,5 | -41       | 75,4 | 58,9 |
| -9        | 49,9 | 42,1 | -42       | 76,1 | 59,4 |
| -10       | 50,8 | 42,7 | -43       | 76,9 | 59,8 |
| -11       | 51,6 | 43,2 | -44       | 77,6 | 60,3 |
| -12       | 52,4 | 43,8 | -45       | 78,4 | 60,8 |
| -13       | 53,3 | 44,4 | -46       | 79,1 | 61,3 |
| -14       | 54,1 | 44,9 | -47       | 79,9 | 61,7 |
| -15       | 54,9 | 45,5 | -48       | 80,6 | 62,2 |
| -16       | 55,8 | 46,0 | -49       | 81,3 | 62,7 |
| -17       | 56,6 | 46,6 | -50       | 82,1 | 63,1 |
| -18       | 57,4 | 47,1 | -51       | 82,8 | 63,6 |
| -19       | 58,2 | 47,7 | -52       | 83,5 | 64,1 |
| -20       | 59,0 | 48,2 | -53       | 84,3 | 64,5 |
| -21       | 59,8 | 48,8 | -54       | 85,0 | 65,0 |
| -22       | 60,6 | 49,3 | -55       |      |      |

Примечание: 1. Тнар.воз.-температура наружного воздуха  
T1-температура на подающем трубопроводе коллектора источников  
T2-температура на обратном трубопроводе выхода из систем теплоснабжения абонента  
T3-температура на подающем трубопроводе в систему отопления абонента после узла смешения  
2. При ветре более 5 м/сек вводить поправку на T1 по формуле:  
 $(T1-20)*0,01(V-5)$

Теплоснабжающая организация:

Потребитель:

(Атласова З.Е.)

(Семенов А.В.)

М.П.

М.П.



**ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК**  
работы теплоисточников ОАО "Теплоэнергосервис"  
на отопительный сезон 2013 - 2014гг.  
Источник п. Солнечный Котельня №1  
График 85-0-65 град.

| Тнар.воз. | T1   | T2   | Тнар.воз. | T1   | T2   |
|-----------|------|------|-----------|------|------|
| 10        |      |      | -23       | 61,4 | 49,8 |
| 9         |      |      | -24       | 62,2 | 50,3 |
| 8         | 34,5 | 31,2 | -25       | 63,0 | 50,9 |
| 7         | 35,4 | 31,9 | -26       | 63,8 | 51,4 |
| 6         | 36,4 | 32,6 | -27       | 64,6 | 51,9 |
| 5         | 37,4 | 33,3 | -28       | 65,4 | 52,4 |
| 4         | 38,3 | 34,0 | -29       | 66,2 | 52,9 |
| 3         | 39,3 | 34,7 | -30       | 67,0 | 53,4 |
| 2         | 40,2 | 35,3 | -31       | 67,7 | 53,9 |
| 1         | 41,1 | 36,0 | -32       | 68,5 | 54,4 |
| 0         | 42,0 | 36,6 | -33       | 69,3 | 54,9 |
| -1        | 42,9 | 37,2 | -34       | 70,0 | 55,4 |
| -2        | 43,8 | 37,9 | -35       | 70,8 | 55,9 |
| -3        | 44,7 | 38,5 | -36       | 71,6 | 56,4 |
| -4        | 45,6 | 39,1 | -37       | 72,3 | 56,9 |
| -5        | 46,5 | 39,7 | -38       | 73,1 | 57,4 |
| -6        | 47,3 | 40,3 | -39       | 73,9 | 57,9 |
| -7        | 48,2 | 40,9 | -40       | 74,6 | 58,4 |
| -8        | 49,1 | 41,5 | -41       | 75,4 | 58,9 |
| -9        | 49,9 | 42,1 | -42       | 76,1 | 59,4 |
| -10       | 50,8 | 42,7 | -43       | 76,9 | 59,8 |
| -11       | 51,6 | 43,2 | -44       | 77,6 | 60,3 |
| -12       | 52,4 | 43,8 | -45       | 78,4 | 60,8 |
| -13       | 53,3 | 44,4 | -46       | 79,1 | 61,3 |
| -14       | 54,1 | 44,9 | -47       | 79,9 | 61,7 |
| -15       | 54,9 | 45,5 | -48       | 80,6 | 62,2 |
| -16       | 55,8 | 46,0 | -49       | 81,3 | 62,7 |
| -17       | 56,6 | 46,6 | -50       | 82,1 | 63,1 |
| -18       | 57,4 | 47,1 | -51       | 82,8 | 63,6 |
| -19       | 58,2 | 47,7 | -52       | 83,5 | 64,1 |
| -20       | 59,0 | 48,2 | -53       | 84,3 | 64,5 |
| -21       | 59,8 | 48,8 | -54       | 85,0 | 65,0 |
| -22       | 60,6 | 49,3 | -55       |      |      |

Примечание: 1. Тнар.воз.-температура наружного воздуха  
T1-температура на подающем трубопроводе коллектора источников  
T2-температура на обратном трубопроводе выхода из систем теплоснабжения абонента  
T3-температура на подающем трубопроводе в систему отопления абонента после узла смешения  
2. При ветре более 5 м/сек вводить поправку на T1 по формуле:  
 $(T1-20)*0,01(V-5)$

Теплоснабжающая организация:

(Атласова З.Е.)

М.П.

Потребитель:

(Семенов А.В.)

М.П.



Приложение № 2  
к договору №00130  
от 14 января 2014 г.

**ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК**  
работы теплоисточников ОАО "Теплоэнергосервис"  
на отопительный сезон 2013 - 2014гг.  
Источник пос. Кюпцы Котельная №1  
График 85-0-65 град.

| Тнар.воз. | T1   | T2   | Тнар.воз. | T1   | T2   |
|-----------|------|------|-----------|------|------|
| 10        |      |      | -23       | 61,4 | 49,8 |
| 9         |      |      | -24       | 62,2 | 50,3 |
| 8         | 34,5 | 31,2 | -25       | 63,0 | 50,9 |
| 7         | 35,4 | 31,9 | -26       | 63,8 | 51,4 |
| 6         | 36,4 | 32,6 | -27       | 64,6 | 51,9 |
| 5         | 37,4 | 33,3 | -28       | 65,4 | 52,4 |
| 4         | 38,3 | 34,0 | -29       | 66,2 | 52,9 |
| 3         | 39,3 | 34,7 | -30       | 67,0 | 53,4 |
| 2         | 40,2 | 35,3 | -31       | 67,7 | 53,9 |
| 1         | 41,1 | 36,0 | -32       | 68,5 | 54,4 |
| 0         | 42,0 | 36,6 | -33       | 69,3 | 54,9 |
| -1        | 42,9 | 37,2 | -34       | 70,0 | 55,4 |
| -2        | 43,8 | 37,9 | -35       | 70,8 | 55,9 |
| -3        | 44,7 | 38,5 | -36       | 71,6 | 56,4 |
| -4        | 45,6 | 39,1 | -37       | 72,3 | 56,9 |
| -5        | 46,5 | 39,7 | -38       | 73,1 | 57,4 |
| -6        | 47,3 | 40,3 | -39       | 73,9 | 57,9 |
| -7        | 48,2 | 40,9 | -40       | 74,6 | 58,4 |
| -8        | 49,1 | 41,5 | -41       | 75,4 | 58,9 |
| -9        | 49,9 | 42,1 | -42       | 76,1 | 59,4 |
| -10       | 50,8 | 42,7 | -43       | 76,9 | 59,8 |
| -11       | 51,6 | 43,2 | -44       | 77,6 | 60,3 |
| -12       | 52,4 | 43,8 | -45       | 78,4 | 60,8 |
| -13       | 53,3 | 44,4 | -46       | 79,1 | 61,3 |
| -14       | 54,1 | 44,9 | -47       | 79,9 | 61,7 |
| -15       | 54,9 | 45,5 | -48       | 80,6 | 62,2 |
| -16       | 55,8 | 46,0 | -49       | 81,3 | 62,7 |
| -17       | 56,6 | 46,6 | -50       | 82,1 | 63,1 |
| -18       | 57,4 | 47,1 | -51       | 82,8 | 63,6 |
| -19       | 58,2 | 47,7 | -52       | 83,5 | 64,1 |
| -20       | 59,0 | 48,2 | -53       | 84,3 | 64,5 |
| -21       | 59,8 | 48,8 | -54       | 85,0 | 65,0 |
| -22       | 60,6 | 49,3 | -55       |      |      |

Примечание: 1. Тнар.воз.-температура наружного воздуха  
T1-температура на подающем трубопроводе коллектора источников  
T2-температура на обратном трубопроводе выхода из систем теплоснабжения абонента  
T3-температура на подающем трубопроводе в систему отопления абонента после узла смешения  
2. При ветре более 5 м/сек вводить поправку на T1 по формуле:  
 $(T1-20)*0,01(V-5)$

Теплоснабжающая организация:

(Атласова З.Е.)

Потребитель:

(Семенов А.В.)

М.П.

М.П.

Для  
договоров

**ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК**  
работы теплоисточников ОАО "Теплоэнергосервис"  
на отопительный сезон 2013 - 2014гг.  
Источник пос. Усть-Мая Котельная "Квартальная"  
График 85-0-65 град.

| Тнар.воз. | T1   | T2   | Тнар.воз. | T1   | T2   |
|-----------|------|------|-----------|------|------|
| 10        |      |      | -23       | 61,4 | 49,8 |
| 9         |      |      | -24       | 62,2 | 50,3 |
| 8         | 34,5 | 31,2 | -25       | 63,0 | 50,9 |
| 7         | 35,4 | 31,9 | -26       | 63,8 | 51,4 |
| 6         | 36,4 | 32,6 | -27       | 64,6 | 51,9 |
| 5         | 37,4 | 33,3 | -28       | 65,4 | 52,4 |
| 4         | 38,3 | 34,0 | -29       | 66,2 | 52,9 |
| 3         | 39,3 | 34,7 | -30       | 67,0 | 53,4 |
| 2         | 40,2 | 35,3 | -31       | 67,7 | 53,9 |
| 1         | 41,1 | 36,0 | -32       | 68,5 | 54,4 |
| 0         | 42,0 | 36,6 | -33       | 69,3 | 54,9 |
| -1        | 42,9 | 37,2 | -34       | 70,0 | 55,4 |
| -2        | 43,8 | 37,9 | -35       | 70,8 | 55,9 |
| -3        | 44,7 | 38,5 | -36       | 71,6 | 56,4 |
| -4        | 45,6 | 39,1 | -37       | 72,3 | 56,9 |
| -5        | 46,5 | 39,7 | -38       | 73,1 | 57,4 |
| -6        | 47,3 | 40,3 | -39       | 73,9 | 57,9 |
| -7        | 48,2 | 40,9 | -40       | 74,6 | 58,4 |
| -8        | 49,1 | 41,5 | -41       | 75,4 | 58,9 |
| -9        | 49,9 | 42,1 | -42       | 76,1 | 59,4 |
| -10       | 50,8 | 42,7 | -43       | 76,9 | 59,8 |
| -11       | 51,6 | 43,2 | -44       | 77,6 | 60,3 |
| -12       | 52,4 | 43,8 | -45       | 78,4 | 60,8 |
| -13       | 53,3 | 44,4 | -46       | 79,1 | 61,3 |
| -14       | 54,1 | 44,9 | -47       | 79,9 | 61,7 |
| -15       | 54,9 | 45,5 | -48       | 80,6 | 62,2 |
| -16       | 55,8 | 46,0 | -49       | 81,3 | 62,7 |
| -17       | 56,6 | 46,6 | -50       | 82,1 | 63,1 |
| -18       | 57,4 | 47,1 | -51       | 82,8 | 63,6 |
| -19       | 58,2 | 47,7 | -52       | 83,5 | 64,1 |
| -20       | 59,0 | 48,2 | -53       | 84,3 | 64,5 |
| -21       | 59,8 | 48,8 | -54       | 85,0 | 65,0 |
| -22       | 60,6 | 49,3 | -55       |      |      |

Примечание: 1. Тнар.воз.-температура наружного воздуха  
T1-температура на подающем трубопроводе коллектора источников  
T2-температура на обратном трубопроводе выхода из систем теплоснабжения абонента  
T3-температура на подающем трубопроводе в систему отопления абонента после узла смешения  
2. При ветре более 5 м/сек вводить поправку на T1 по формуле:  
 $(T1-20)*0,01(V-5)$

Теплоснабжающая организация:



(Атласова З.Е.)

Потребитель:

\_\_\_\_\_ (Семенов А.В.)

М.П.

**ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК**  
работы теплоисточников ОАО "Теплоэнергосервис"  
на отопительный сезон 2013 - 2014гг.  
Источник пос. Эжанцы Котельная №1  
График 85-0-65 град.

| Тнар.воз. | T1   | T2   | Тнар.воз. | T1   | T2   |
|-----------|------|------|-----------|------|------|
| 10        |      |      | -23       | 61,4 | 49,8 |
| 9         |      |      | -24       | 62,2 | 50,3 |
| 8         | 34,5 | 31,2 | -25       | 63,0 | 50,9 |
| 7         | 35,4 | 31,9 | -26       | 63,8 | 51,4 |
| 6         | 36,4 | 32,6 | -27       | 64,6 | 51,9 |
| 5         | 37,4 | 33,3 | -28       | 65,4 | 52,4 |
| 4         | 38,3 | 34,0 | -29       | 66,2 | 52,9 |
| 3         | 39,3 | 34,7 | -30       | 67,0 | 53,4 |
| 2         | 40,2 | 35,3 | -31       | 67,7 | 53,9 |
| 1         | 41,1 | 36,0 | -32       | 68,5 | 54,4 |
| 0         | 42,0 | 36,6 | -33       | 69,3 | 54,9 |
| -1        | 42,9 | 37,2 | -34       | 70,0 | 55,4 |
| -2        | 43,8 | 37,9 | -35       | 70,8 | 55,9 |
| -3        | 44,7 | 38,5 | -36       | 71,6 | 56,4 |
| -4        | 45,6 | 39,1 | -37       | 72,3 | 56,9 |
| -5        | 46,5 | 39,7 | -38       | 73,1 | 57,4 |
| -6        | 47,3 | 40,3 | -39       | 73,9 | 57,9 |
| -7        | 48,2 | 40,9 | -40       | 74,6 | 58,4 |
| -8        | 49,1 | 41,5 | -41       | 75,4 | 58,9 |
| -9        | 49,9 | 42,1 | -42       | 76,1 | 59,4 |
| -10       | 50,8 | 42,7 | -43       | 76,9 | 59,8 |
| -11       | 51,6 | 43,2 | -44       | 77,6 | 60,3 |
| -12       | 52,4 | 43,8 | -45       | 78,4 | 60,8 |
| -13       | 53,3 | 44,4 | -46       | 79,1 | 61,3 |
| -14       | 54,1 | 44,9 | -47       | 79,9 | 61,7 |
| -15       | 54,9 | 45,5 | -48       | 80,6 | 62,2 |
| -16       | 55,8 | 46,0 | -49       | 81,3 | 62,7 |
| -17       | 56,6 | 46,6 | -50       | 82,1 | 63,1 |
| -18       | 57,4 | 47,1 | -51       | 82,8 | 63,6 |
| -19       | 58,2 | 47,7 | -52       | 83,5 | 64,1 |
| -20       | 59,0 | 48,2 | -53       | 84,3 | 64,5 |
| -21       | 59,8 | 48,8 | -54       | 85,0 | 65,0 |
| -22       | 60,6 | 49,3 | -55       |      |      |

Примечание: 1. Тнар.воз.-температура наружного воздуха  
T1-температура на подающем трубопроводе коллектора источников  
T2-температура на обратном трубопроводе выхода из систем теплоснабжения абонента  
T3-температура на подающем трубопроводе в систему отопления абонента после узла смешения  
2. При ветре более 5 м/сек вводить поправку на T1 по формуле:  
 $(T1-20)*0,01(V-5)$

Теплоснабжающая организация:

(Атласова З.Е.)

Потребитель:

(Семенов А.В.)

М.П.

М.П.



**ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК**  
работы теплоисточников ОАО "Теплоэнергосервис"  
на отопительный сезон 2013 - 2014гг.  
Источник пос. Эльдикан Котельная №1  
График 85-0-65 град.

| Тнар.воз. | T1   | T2   | Тнар.воз. | T1   | T2   |
|-----------|------|------|-----------|------|------|
| 10        |      |      | -23       | 61,4 | 49,8 |
| 9         |      |      | -24       | 62,2 | 50,3 |
| 8         | 34,5 | 31,2 | -25       | 63,0 | 50,9 |
| 7         | 35,4 | 31,9 | -26       | 63,8 | 51,4 |
| 6         | 36,4 | 32,6 | -27       | 64,6 | 51,9 |
| 5         | 37,4 | 33,3 | -28       | 65,4 | 52,4 |
| 4         | 38,3 | 34,0 | -29       | 66,2 | 52,9 |
| 3         | 39,3 | 34,7 | -30       | 67,0 | 53,4 |
| 2         | 40,2 | 35,3 | -31       | 67,7 | 53,9 |
| 1         | 41,1 | 36,0 | -32       | 68,5 | 54,4 |
| 0         | 42,0 | 36,6 | -33       | 69,3 | 54,9 |
| -1        | 42,9 | 37,2 | -34       | 70,0 | 55,4 |
| -2        | 43,8 | 37,9 | -35       | 70,8 | 55,9 |
| -3        | 44,7 | 38,5 | -36       | 71,6 | 56,4 |
| -4        | 45,6 | 39,1 | -37       | 72,3 | 56,9 |
| -5        | 46,5 | 39,7 | -38       | 73,1 | 57,4 |
| -6        | 47,3 | 40,3 | -39       | 73,9 | 57,9 |
| -7        | 48,2 | 40,9 | -40       | 74,6 | 58,4 |
| -8        | 49,1 | 41,5 | -41       | 75,4 | 58,9 |
| -9        | 49,9 | 42,1 | -42       | 76,1 | 59,4 |
| -10       | 50,8 | 42,7 | -43       | 76,9 | 59,8 |
| -11       | 51,6 | 43,2 | -44       | 77,6 | 60,3 |
| -12       | 52,4 | 43,8 | -45       | 78,4 | 60,8 |
| -13       | 53,3 | 44,4 | -46       | 79,1 | 61,3 |
| -14       | 54,1 | 44,9 | -47       | 79,9 | 61,7 |
| -15       | 54,9 | 45,5 | -48       | 80,6 | 62,2 |
| -16       | 55,8 | 46,0 | -49       | 81,3 | 62,7 |
| -17       | 56,6 | 46,6 | -50       | 82,1 | 63,1 |
| -18       | 57,4 | 47,1 | -51       | 82,8 | 63,6 |
| -19       | 58,2 | 47,7 | -52       | 83,5 | 64,1 |
| -20       | 59,0 | 48,2 | -53       | 84,3 | 64,5 |
| -21       | 59,8 | 48,8 | -54       | 85,0 | 65,0 |
| -22       | 60,6 | 49,3 | -55       |      |      |

Примечание: 1. Тнар.воз.-температура наружного воздуха  
T1-температура на подающем трубопроводе коллектора источников  
T2-температура на обратном трубопроводе выхода из систем теплоснабжения абонента  
T3-температура на подающем трубопроводе в систему отопления абонента после узла смешения  
2. При ветре более 5 м/сек вводить поправку на T1 по формуле:  
 $(T1-20)*0,01(V-5)$

Теплоснабжающая организация:

(Атласова З.Е.)

Потребитель:

(Семенов А.В.)

М.П.



**ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК**  
работы теплоисточников ОАО "Теплоэнергосервис"  
на отопительный сезон 2013 - 2014гг.  
Источник пос. Звездочка Котельная №1  
График 75-0-60 град.

| Тнар.воз. | T1   | T2   | Тнар.воз. | T1   | T2   |
|-----------|------|------|-----------|------|------|
| 10        |      |      | -23       | 54,7 | 46,1 |
| 9         |      |      | -24       | 55,4 | 46,6 |
| 8         | 32,2 | 29,8 | -25       | 56,1 | 47,1 |
| 7         | 33,0 | 30,4 | -26       | 56,7 | 47,5 |
| 6         | 33,8 | 31,0 | -27       | 57,4 | 48,0 |
| 5         | 34,6 | 31,6 | -28       | 58,0 | 48,4 |
| 4         | 35,4 | 32,2 | -29       | 58,7 | 48,9 |
| 3         | 36,2 | 32,8 | -30       | 59,3 | 49,3 |
| 2         | 37,0 | 33,4 | -31       | 60,0 | 49,8 |
| 1         | 37,7 | 33,9 | -32       | 60,6 | 50,2 |
| 0         | 38,5 | 34,5 | -33       | 61,3 | 50,7 |
| -1        | 39,3 | 35,1 | -34       | 61,9 | 51,1 |
| -2        | 40,0 | 35,6 | -35       | 62,6 | 51,6 |
| -3        | 40,8 | 36,2 | -36       | 63,2 | 52,0 |
| -4        | 41,5 | 36,7 | -37       | 63,8 | 52,4 |
| -5        | 42,2 | 37,2 | -38       | 64,5 | 52,9 |
| -6        | 43,0 | 37,8 | -39       | 65,1 | 53,3 |
| -7        | 43,7 | 38,3 | -40       | 65,7 | 53,7 |
| -8        | 44,4 | 38,8 | -41       | 66,4 | 54,2 |
| -9        | 45,1 | 39,3 | -42       | 67,0 | 54,6 |
| -10       | 45,8 | 39,8 | -43       | 67,6 | 55,0 |
| -11       | 46,5 | 40,3 | -44       | 68,2 | 55,4 |
| -12       | 47,2 | 40,8 | -45       | 68,9 | 55,9 |
| -13       | 47,9 | 41,3 | -46       | 69,5 | 56,3 |
| -14       | 48,6 | 41,8 | -47       | 70,1 | 56,7 |
| -15       | 49,3 | 42,3 | -48       | 70,7 | 57,1 |
| -16       | 50,0 | 42,8 | -49       | 71,3 | 57,5 |
| -17       | 50,7 | 43,3 | -50       | 71,9 | 57,9 |
| -18       | 51,4 | 43,8 | -51       | 72,6 | 58,4 |
| -19       | 52,1 | 44,3 | -52       | 73,2 | 58,8 |
| -20       | 52,7 | 44,7 | -53       | 73,8 | 59,2 |
| -21       | 53,4 | 45,2 | -54       | 74,4 | 59,6 |
| -22       | 54,1 | 45,7 | -55       | 75,0 | 60,0 |

Примечание: 1. Тнар.воз.-температура наружного воздуха  
T1-температура на подающем трубопроводе коллектора источников  
T2-температура на обратном трубопроводе выхода из систем теплоснабжения абонента  
T3-температура на подающем трубопроводе в систему отопления абонента после узла смешения  
2. При ветре более 5 м/сек вводить поправку на T1 по формуле:  
 $(T1-20) \cdot 0,01(V-5)$

Теплоснабжающая организация:

(Атласова З.Е.)

Потребитель:

(Семенов А.В.)

М.П.

М.П.

Для

Подписи


Справочник объектов потребителей с указанием присоединенной нагрузки  
ОАО "Ростелеком"

| № п/п | Наименование объекта / Адрес (наименование)<br>теплостанция (ИТП, котельная)                                                                    | Наружный строительный<br>объем, м3 | Площадь, м2 | Характеристика здания                            | Этажность | Уд. отоп. казант в кв.м/час С | Расчетная температура<br>внутреннего воздуха, tв, С | Коэф-т доп. теплопотерь К | Расход сетевой воды не<br>более расчетного значения<br>м3/час | Всего    | Присоединенная тепловая нагрузка (кВт) в том числе |  |  |          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|--|--|----------|
| 1     | Административное здание Усть-Мая<br>678620, Респ. Саха (Якутия), ул. Усть-Мая, ул. Горького, дом № 42а<br>пос. Усть-Мая, котельная "Карапалача" | 1 417                              |             | Усть-Мая, Объект<br>ты предприятия<br>участковый |           | 0,6141                        | 18                                                  |                           | 3,4457                                                        | 0,071302 | 0,068622                                           |  |  | 0,001380 |
| 2     | Газовый Усть-Мая<br>678620, Респ. Саха (Якутия), ул. Усть-Мая, ул. Горького, дом № 42<br>пос. Усть-Мая, котельная "Карапалача"                  | 1 226,8                            |             | Усть-Мая, Объект<br>ты предприятия<br>участковый |           | 0,6368                        | 18                                                  |                           | 3,3906                                                        | 0,062440 | 0,061897                                           |  |  | 0,000558 |
| 3     | Дачный Усть-Мая<br>678620, Респ. Саха (Якутия), ул. Усть-Мая, ул. Горького, дом № 42<br>пос. Усть-Мая, котельная "Карапалача"                   | 48,5                               |             | Усть-Мая, Объект<br>ты предприятия<br>участковый |           | 0,6404                        | 15                                                  |                           | 0,18135                                                       | 0,000627 | 0,000627                                           |  |  |          |
| 4     | АТС Переломовск<br>678631, Респ. Саха (Якутия), ул. Усть-Мая, с. Переломовск, ул. Ковыкина, дом № 17<br>п. Переломовск, кот. УМУ                | 141,68                             |             | Усть-Мая, Объект<br>ты предприятия<br>участковый |           | 0,9129                        | 18                                                  |                           | 0,51215                                                       | 0,016243 | 0,010243                                           |  |  |          |
| 5     | Газовый Усть-Мая<br>678623, Респ. Саха (Якутия), ул. Усть-Мая, с. а/т. Усть-Мая, ул. Победы, дом № 4а<br>пос. Усть-Мая, котельная №1            | 87                                 |             | Усть-Мая, Объект<br>ты предприятия<br>участковый |           | 0,8289                        | 10                                                  |                           | 0,29445                                                       | 0,005689 | 0,005689                                           |  |  |          |
| 6     | Дачный Усть-Мая<br>678623, Респ. Саха (Якутия), ул. Усть-Мая, с. а/т. Усть-Мая, ул. Победы, дом № 63а<br>пос. Усть-Мая, котельная №1            | 43,2                               |             | Усть-Мая, Объект<br>ты предприятия<br>участковый |           | 0,442                         | 15                                                  |                           | 0,1404                                                        | 0,002838 | 0,002838                                           |  |  |          |
| 7     | АТС Котцы<br>678624, Респ. Саха (Якутия), ул. Усть-Мая, с. Котцы, ул. Адамова, дом № 18<br>пос. Котцы, котельная №1                             | 163                                |             | Усть-Мая, Объект<br>ты предприятия<br>участковый |           | 0,9057                        | 18                                                  |                           | 0,5863                                                        | 0,011705 | 0,011705                                           |  |  |          |
| 8     | АТС Усть-Мая<br>678623, Респ. Саха (Якутия), ул. Усть-Мая, с. а/т. Усть-Мая, ул. Адамова, дом № 55<br>пос. Усть-Мая, котельная №1               | 325                                |             | Усть-Мая, Объект<br>ты предприятия<br>участковый |           | 0,8955                        | 18                                                  |                           | 1,10565                                                       | 0,022191 | 0,022191                                           |  |  |          |

Потребитель:

(Семенов А.В.)


М.П.

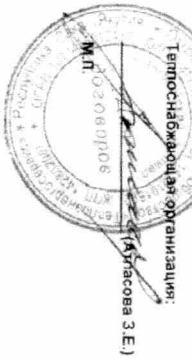

| № п/п  | Наименование объекта (Адрес / Наименование предприятия) (ГП "Котельня")                                                       | Наружный строительный объем, м <sup>3</sup> | Площадь, м <sup>2</sup> | Характеристика здания                         | Этажность | Уд. отоп. характ. q, Ккал/м <sup>3</sup> час С | Расчетная температура внутреннего воздуха, гр.С | Коэф-т дол. теплопотерь К | Расход сетевой воды не более расчетного значения, м <sup>3</sup> /час | Всего    | на отопление | на вентиляцию | на технологич. нужды | тепловые потери |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|----------------------|-----------------|
| 9      | АТС Заводская 678627, Рес-Сила Вулкан, ул. Усть-Майский, пгт Заводской, дом № 5 пос. Заводской, Котельня №1                   | 192                                         |                         | УФ. Объекты производств (Заводской)           |           | 0,8903                                         | 18                                              |                           | 0,92333                                                               | 0,013890 | 0,013890     |               |                      |                 |
| 10     | АТС Солнечный 678535, Рес-Сила Вулкан, ул. Усть-Майский, пгт Солнечный, ул. Строителей, дом № 11 п. Солнечный, Котельня №1    | 663,78                                      |                         | УФ. Объекты производств (Солнечный Заводской) |           | 0,598                                          | 16                                              |                           | 1,5719                                                                | 0,031438 | 0,031438     |               |                      |                 |
| 11     | Подготовка сжиж. 678635, Рес-Сила Вулкан, ул. Усть-Майский, пгт Солнечный, ул. Строителей, дом № 11 п. Солнечный, Котельня №1 | 123                                         |                         | УФ. Объекты производств (Солнечный Заводской) |           | 0,9183                                         | 18                                              |                           | 0,44715                                                               | 0,008943 | 0,008943     |               |                      |                 |
| Итого: |                                                                                                                               | 4 432,06                                    |                         |                                               |           |                                                |                                                 |                           | 12,26478                                                              | 0,24927  | 0,241789     |               |                      | 0,001964        |

Терпоснабжающая организация:

М.П. Семенов А.В. (Семенов А.В.)



М.П. \_\_\_\_\_ (Семенов А.В.)

Порядок расчетов по приборам учета.  
ОАО "Ростелеком"

1. Согласно разделу 4 настоящего Договора, учет и расчет потребления тепловой энергии производятся на основании показаний приборов учета.

2. Потребитель ежемесячно является в Теплоснабжающую организацию для составления двухстороннего акта о потребленной тепловой энергии с 25 по 30 число расчетного месяца, с предоставлением журнала показаний приборов учета и компьютерной распечатки потребленной тепловой энергии или обеспечивает дистанционную передачу информации через модемное устройство с последующим контролем поступления показаний. Расчет по показаниям приборов учета производится при строгом соблюдении температурного графика (Приложение №2).

3. В случае фиксирования прибором учета превышения показаний обратной сетевой воды более чем на +5% против температурного графика (Приложение №2), расчет отпущенной тепловой энергии производится по фактическим показаниям прибора учета с применением повышающего коэффициента «У», коэффициент вычисляется по формуле:

$$У = (Т1_{\text{факт}} - Т2_{\text{график}}) / (Т1_{\text{факт}} - Т2_{\text{факт}}).$$

Фактический расход тепловой энергии определяется по формуле:

$$Q = Q \text{ по учету} * У, \text{ Гкал.}$$

4. При фиксировании приборами учета разницы расходов сетевой воды между подающим и обратным трубопроводами более 2%, дополнительно производится расчет потребленной тепловой энергии и теплоносителя по следующей формуле:

$$Q = (M1 - M2) * (Т1_{\text{график}} - Т2_{\text{график}}) / 1000 \text{ (Гкал)}.$$

Где: M1 – масса теплоносителя в подающем трубопроводе;

M2 – масса теплоносителя в обратном трубопроводе;

T1 и T2 – температура сетевой воды на подающем и обратном трубопроводах по температурному графику в соответствии со средней температурой наружного воздуха за расчетный период.

5. Ежегодно перед началом отопительного периода Потребитель предъявляет узел учета на получение «Акта допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии потребителя», с предоставлением всей необходимой документации (проект узла учета тепловой энергии, согласованный с Теплоснабжающей организацией, технический паспорт на прибор учета, технические условия на подключение узла учета, договор с организацией, осуществляющий сервисное обслуживание, свидетельство о Госповерке), и приказ о назначении лица, ответственного за эксплуатацию приборов учета и передачу их показаний, с правом подписи актов. Акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии составляется после получения Потребителем акта готовности объекта к отопительному периоду.

6. За восстановление сорванной пломбы на узле учета тепловой энергии, а также за повторный выезд после устранения выявленных нарушений при допуске в эксплуатацию узла учета потребитель оплачивает теплоснабжающей организации затраты по утвержденной Теплоснабжающей организацией калькуляции.

7. Ответственность за несвоевременную передачу показаний несет Потребитель. При нарушении установленных п.2. данного приложения сроков представления показаний приборов учета, расчет объема потребленной тепловой энергии производится в соответствии с п.4.2. настоящего Договора.

8. Расходомеры должны иметь диапазон измерений, соответствующий возможным значениям измеряемого расхода. При этом верхний предел расходомера должен обеспечивать учет суммарного максимального часового расхода, а нижний – учет минимального возможного расхода при погрешности измерения не более 2% (определяется расчетом расходомера при его метрологической аттестации).

9. В случае выхода из строя узла учета тепловой энергии и теплоносителя Потребитель обязан зафиксировать факт поломки и показания приборов на момент выхода из строя в журнале учета, немедленно письменно уведомить теплоснабжающую организацию об указанном факте и прибыть для составления протокола не более чем в течение суток в Теплоснабжающую организацию.

10. При несвоевременном сообщении Потребителем о нарушении режима и условий работы узла учета, и о выходе его из строя узел учета считается вышедшим из строя с момента его последней проверки теплоснабжающей организацией. В этом случае расчет количества тепловой энергии и теплоносителя производится в соответствии п. 4.2. настоящего Договора с момента последней проверки узла учета теплоснабжающей организацией до момента приемки прибора учета в эксплуатацию.

11. При неисправности приборов учета свыше 15 суток в течение года с момента приемки узла учета в эксплуатацию, обнаружении поврежденных или отсутствующих пломб теплоснабжающей организации, а также при превышении нормативной погрешности работающих приборов учета расчет количества потребляемой тепловой энергии производится в соответствии п. 4.2. настоящего Договора.

Теплоснабжающая организация:

\_\_\_\_\_  
(Атласова З.Е.)

М.П.

Потребитель:

\_\_\_\_\_  
(Семенов А.В.)

М.П.



Ведомость установленных приборов учета тепловой энергии  
ОАО "Ростелеком"

| №<br>Договор / подчиненный<br>п/п | Наименование объекта                             | Адрес объекта                                                                             | Прибор учета           | Тип прибора<br>учета | Заводской номер | Дата поверки | Интервал<br>поверок |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 1                                 | УФООТ0000130<br>Административное здание Усть-Мая | 678620, Респ Саха /Якутия/, у<br>Усть-Майский, пгт Усть-Мая, ул Горького,<br>дом № 42а    | № 57707 Тип<br>СПТ 941 | СПТ 941              | 57707           | 01.11.2012   | 4                   |
| 2                                 | УФООТ0000130<br>Гараж Усть-Мая                   | 678620, Респ Саха /Якутия/, у<br>Усть-Майский, пгт Усть-Мая, ул Горького,<br>дом № 42     | № 57759 Тип<br>СПТ 941 | СПТ 941              | 57759           | 01.11.2012   | 4                   |
| 3                                 | УФООТ0000130<br>Дизельная Усть-Мая               | 678620, Респ Саха /Якутия/, у<br>Усть-Майский, пгт Усть-Мая, ул Горького,<br>дом № 42     | Расчет по<br>нагрузке  |                      |                 |              |                     |
| 4                                 | УФООТ0000130<br>АТС Петропавловск                | 678631, Респ Саха /Якутия/, у<br>Усть-Майский, с Петропавловск, ул<br>Юбилейная, дом № 17 | Расчет по<br>нагрузке  |                      |                 |              |                     |
| 5                                 | УФООТ0000130<br>АТС Эльдикан                     | 678623, Респ Саха /Якутия/, у<br>Усть-Майский, пгт Эльдикан, ул<br>Алданская, дом № 65    | Расчет по<br>нагрузке  |                      |                 |              |                     |
| 6                                 | УФООТ0000130<br>Гараж Эльдикан                   | 678623, Респ Саха /Якутия/, у<br>Усть-Майский, пгт Эльдикан, ул Победы,<br>дом № 4а       | Расчет по<br>нагрузке  |                      |                 |              |                     |
| 7                                 | УФООТ0000130<br>Дизельная Эльдикан               | 678623, Респ Саха /Якутия/, у<br>Усть-Майский, пгт Эльдикан, ул<br>Алданская, дом № 65а   | Расчет по<br>нагрузке  |                      |                 |              |                     |
| 8                                 | УФООТ0000130<br>АТС Кюпцы                        | 678624, Респ Саха /Якутия/, у<br>Усть-Майский, с Кюпцы, ул Алданская,<br>дом № 18         | Расчет по<br>нагрузке  |                      |                 |              |                     |
| 9                                 | УФООТ0000130<br>АТС Звездочка                    | 678627, Респ Саха /Якутия/, у<br>Усть-Майский, пгт Звездочка, ул<br>Дражников, дом № 5    | Расчет по<br>нагрузке  |                      |                 |              |                     |
| 10                                | УФООТ0000130<br>АТС Солнечный                    | 678635, Респ Саха /Якутия/, у<br>Усть-Майский, пгт Солнечный, ул<br>Строителей, дом № 11  | Расчет по<br>нагрузке  |                      |                 |              |                     |
| 11                                | УФООТ0000130<br>Лаборатория связи                | 678635, Респ Саха /Якутия/, у<br>Усть-Майский, пгт Солнечный, ул<br>Строителей, дом № 11  | Расчет по<br>нагрузке  |                      |                 |              |                     |

Теплоснабжающая организация:

(Атласова З.Е.)

М.П.

Потребитель:

(Семенов А.В.)

М.П.

Перечень точек поставки тепловой энергии.  
ОАО "Ростелеком"

| Акт границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности |      |                                            |                                  | № п/п                                                                                                                              |               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| №                                                                       | Дата | Точка разделения балансовой принадлежности | Наименование объектов            | Адрес объекта                                                                                                                      | Ду т/сети, мм | Длина т/сети, м |
| 1                                                                       |      |                                            | Административное здание Усть-Мая | 678620, Респ Саха /Якутия/, у Усть-Майский, пгт Усть-Мая, ул Горького, дом № 42а<br>тепловая сеть Административное здание Усть-Мая | 50            | 24              |
| 2                                                                       |      |                                            | Гараж Усть-Мая                   | 678620, Респ Саха /Якутия/, у Усть-Майский, пгт Усть-Мая, ул Горького, дом № 42<br>тепловая сеть Гараж Усть-Мая                    | 50            | 9               |
| 3                                                                       |      |                                            | Дизельная Усть-Мая               | 678620, Респ Саха /Якутия/, у Усть-Майский, пгт Усть-Мая, ул Горького, дом № 42                                                    |               |                 |
| 4                                                                       |      |                                            | АТС Петропавловск                | 678631, Респ Саха /Якутия/, у Усть-Майский, с Петропавловск, ул Юбилейная, дом № 17                                                |               |                 |
| 5                                                                       |      |                                            | Гараж Эльдикан                   | 678623, Респ Саха /Якутия/, у Усть-Майский, пгт Эльдикан, ул Победы, дом № 4а                                                      |               |                 |
| 6                                                                       |      |                                            | Дизельная Эльдикан               | 678623, Респ Саха /Якутия/, у Усть-Майский, пгт Эльдикан, ул Алданская, дом № 65а                                                  |               |                 |
| 7                                                                       |      |                                            | АТС Кюлцы                        | 678624, Респ Саха /Якутия/, у Усть-Майский, с Кюлцы, ул Алданская, дом № 18                                                        |               |                 |
| 8                                                                       |      |                                            | АТС Эльдикан                     | 678623, Респ Саха /Якутия/, у Усть-Майский, пгт Эльдикан, ул Алданская, дом № 65                                                   |               |                 |
| 9                                                                       |      |                                            | АТС Звездочка                    | 678627, Респ Саха /Якутия/, у Усть-Майский, пгт Звездочка, ул Дракнинов, дом № 5                                                   |               |                 |
| 10                                                                      |      |                                            | АТС Солнечный                    | 678635, Респ Саха /Якутия/, у Усть-Майский, пгт Солнечный, ул Строителей, дом № 11                                                 |               |                 |
| 11                                                                      |      |                                            | Лаборатория связи                | 678635, Респ Саха /Якутия/, у Усть-Майский, пгт Солнечный, ул Строителей, дом № 11                                                 |               |                 |

Теплоснабжающая организация:

(Атласова З.Е.)

М.П. ДТЭ

М.П.

(Семенов А.В.)

Способы определения объема потребления тепловой энергии.  
ОАО "Ростелеком"

Расчетное количество тепловой энергии, потребляемой объектами, определяется как сумма тепловой энергии, тепловой энергии на приточную вентиляцию и тепловой энергии на нужды покрытия потерь в сетях потребителя, согласно методики «Нормирование расхода тепла и топлива на отопление и горячее водоснабжение зданий в Якутской АССР»

$$Q_{\text{реал.}} = Q_{\text{от.расч.}} + Q_{\text{вент.расч.}} + Q_{\text{пот.расч.}}$$

1. При отсутствии проектных (заявленных) данных расчетное потребление тепловой энергии на отопление определяется по формулам:

Максимальный тепловой поток на отопление определяется по формуле:

$$Q_{\text{от.час}} = q_{\text{от}} \cdot V \cdot (t_{\text{вн.}} - t_{\text{расч.}}) \cdot K \cdot 10^{-6}, \text{ Гкал/час}$$

где:

$q_{\text{от}}$  – удельный расход тепловой энергии общественных зданий, ккал/м<sup>3</sup>·°C;

$V$  – строительный объем здания по наружному обмеру, м<sup>3</sup>;

$t_{\text{вн.}}$  – расчетная температура воздуха отапливаемых помещений, °C;

$t_{\text{расч.}}$  – расчетная температура наиболее холодной пятидневки, °C;

$K$  – коэффициент, учитывающий дополнительные тепловые потери, %.

2. Фактическое потребление тепловой энергии за расчетный период для общественных и производственных зданий определяется по формуле:

$$Q_{\text{от.расч.}} = Q_{\text{от.час}} \cdot K_1 \cdot 24 \cdot \text{по}, \text{ Гкал}$$

где:

$\text{по}$  – число суток работы системы отопления в расчетный период;

24 – число часов работы системы отопления в сутки;

$K_1$  – температурный коэффициент определяющийся по формуле:  $(t_{\text{вн.}} - t_{\text{расч. ср. мес.}}) / (t_{\text{вн.}} - t_{\text{расч.}})$ ,

где:

$t_{\text{расч.}}$  – расчетная температура наиболее холодной пятидневки, °C;

$t_{\text{расч. ср. мес.}}$  – расчетная среднемесячная температура наружного воздуха, °C;

- 2.1 При отсутствии проектных (заявленных) данных расчетное потребление тепловой энергии на вентиляцию определяется по формулам:

2.1.1 Максимальный тепловой поток на вентиляцию определяется по формуле:

$$Q_{\text{вент.час}} = q_{\text{вент}} \cdot V_{\text{вент}} \cdot (t_{\text{вн.}} - t_{\text{расч.вент}}) \cdot 10^{-6}, \text{ Гкал/час}$$

где:

$q_{\text{вент}}$  – вентиляционная характеристика здания, ккал/м<sup>3</sup>·°C;

$V_{\text{вент}}$  – вентилируемый объем здания, м<sup>3</sup>;

$t_{\text{вн.}}$  – расчетная температура воздуха отапливаемых помещений, °C;

$t_{\text{расч.вент.}}$  – расчетная температура наружного воздуха для вентиляции, °C;

2.1.2 Фактическое потребление тепловой энергии на вентиляцию в общественных и производственных зданиях расчетного месяца определяется по формуле:

$$Q_{\text{вент.расч.}} = Q_{\text{вент.час}} \cdot K_1 \cdot 16 \cdot \text{пмес}, \text{ Гкал}$$

где:

$\text{пмес}$  – количество суток работы вентиляции в месяц;

16 – число часов работы системы вентиляции в сутки;

$K_1$  – температурный коэффициент определяющийся по формуле:  $(t_{\text{вн.}} - t_{\text{расч. ср. мес.}}) / (t_{\text{вн.}} - t_{\text{расч.вент.}})$ ,

где:

$t_{\text{расч.вент.}}$  – расчетная температура наружного воздуха для вентиляции, °C;

$t_{\text{расч. ср. мес.}}$  – расчетная среднемесячная температура наружного воздуха, °C;

3. При отсутствии проектных (заявленных) данных фактическое потребление тепловой энергии для нужд покрытия потерь в сетях потребителя определяется согласно утвержденной методикой «Нормирование расхода тепла и топлива на отопление и горячее водоснабжение зданий в Якутской АССР».

Теплоснабжающая организация:


(Атласова З.Е.)

М.П.

Потребитель:

(Семенов А.В.)

М.П.

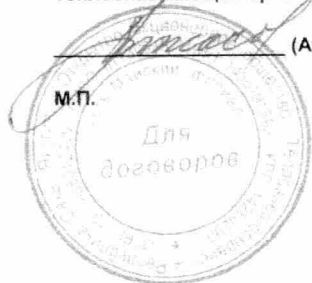

Сведения о расходе потребления тепловой энергии за расчетный период.

(наименование контрагента)

За \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ год

(месяц, год)

| №      | Наименование объекта | Адрес объекта | № счетчика | Показания счетчиков  |           |                   |           | Расход | Коефф.и-ент,<br>применя-емый<br>для<br>расчетов | Расход с<br>учетом<br>коефф.и-ента |
|--------|----------------------|---------------|------------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
|        |                      |               |            | Предьдущие показания |           | Текущие показания |           |        |                                                 |                                    |
|        |                      |               |            | Дата<br>показаний    | Показания | Дата<br>показаний | Показания |        |                                                 |                                    |
| 1.     |                      |               |            |                      |           |                   |           |        |                                                 |                                    |
| 2.     |                      |               |            |                      |           |                   |           |        |                                                 |                                    |
| 3.     |                      |               |            |                      |           |                   |           |        |                                                 |                                    |
| 4.     |                      |               |            |                      |           |                   |           |        |                                                 |                                    |
| 5.     |                      |               |            |                      |           |                   |           |        |                                                 |                                    |
| Итого: |                      |               |            |                      |           |                   |           |        |                                                 |                                    |

Сведения предоставил:

подпись \_\_\_\_\_ ( )  
М.П. \_\_\_\_\_ расшифровка подписи, должность

Сведения получил:

подпись \_\_\_\_\_ ( )  
М.П. \_\_\_\_\_ расшифровка подписи, должность

Теплоснабжающая организация:

\_\_\_\_\_ (Атласова З.Е.)

М.П.

Потребитель:

\_\_\_\_\_ (Семенов А.В.)

М.П.